



Von Etagenswitch Ehemet
 Von USV-AV-Netz Steuerstromkreis 230V/20A
 Von AV-Netz Steuerstromkreis 230V/20A

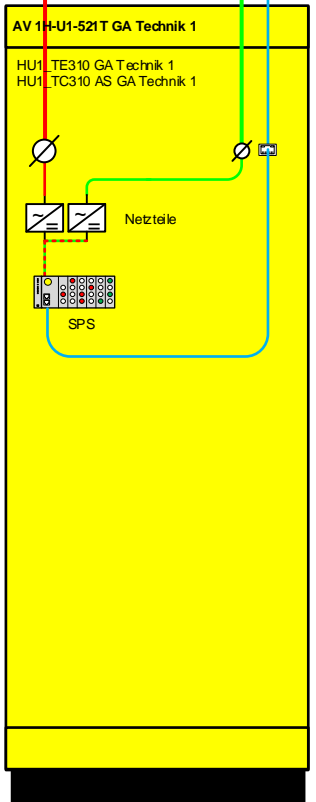


SGK GA Technik
 (Anlagen ohne Laststromkreis)

Von Etagenswitch Ehemet
 Von USV-AV-Netz Steuerstromkreis 230V/20A
 Von HLK-Netz Last- Steuerstromkreis 400V

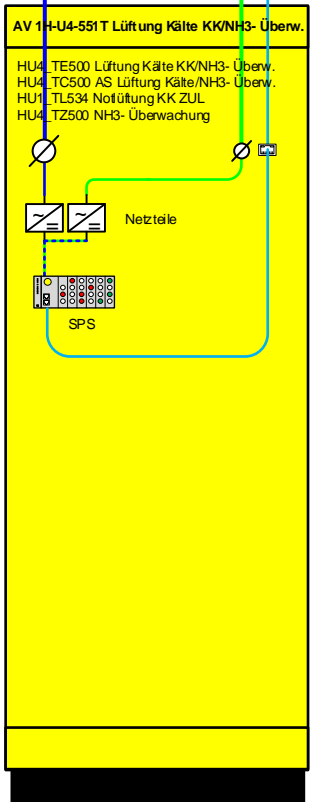

SGK HLKS- Anlagen
 (Anlagen mit Laststromkreis)

Von Etagenswitch Ehemet
 Von USV-AV-Netz Steuerstromkreis 230V/20A
 Von AV-Netz Steuerstromkreis 230V/20A

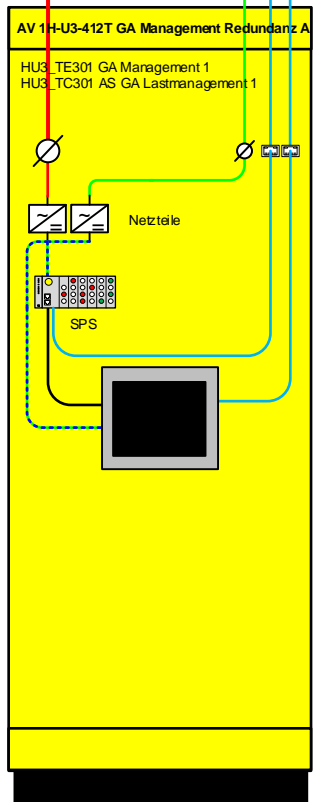

Bei Anlagen mit einer integrierten Vorort- Notbedienung wird zusätzlich ein Touchpanel PC installiert

Schriftart:
 Helvetica 77 Bold Condensed
 Schriftgröße:
 25mm (Obere Blende)
 16mm (Türfront)

STANDARD		
Änderungen:		
Datum:	Geändert:	Geprüft:

Kantonsspital Graubünden KSGR Gebäudeinformatik Konzeptschema - GA El. Einspeisungen und Disposition SGK (ein Feld)		Kantonsspital Graubünden	Format: A4 Datum: 03.12.2020 Gezeichnet: POL Geprüft: ST KSGR Zeichn.-Nr.: 15.09-08 Freigegeben ST KSGR Datum: 05.04.22 Visum:
		Sogn Murezi Sura 18 CH-7418 Tomils +41 81 630 12 32 +41 79 424 24 28 marco.pol@bluewin.ch	